


Структура идентификационного обозначения

ПВР – XX-X X – XX XXXX

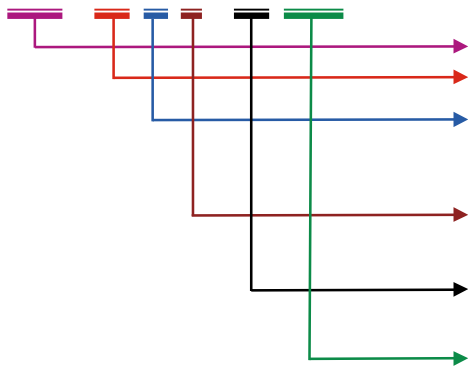

предохранитель-выключатель-разъединитель
условный тепловой ток:

33 – 160 А, 35 – 250 А, 37 – 400 А, 39 – 630 А

обозначение конструктивного исполнения:

– «1» базового;

обозначение вида ручного привода:

1 – передняя рукоятка (общая);

степени защиты по ГОСТ 14255-69 – IP20

климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ, Т

и категории размещения 2, 3

Формулирование заказа

В заказе должно быть указано:

– тип аппарата в соответствии со структурой идентификационного обозначения;

– обозначение технических условий.

Для поставок аппаратов для АЭС в заказе необходимо указать: «для АЭС».

ПРИМЕР:

Предохранитель-выключатель-разъединитель серии ПВР, базовое исполнение, с передней рукояткой, на условный тепловой ток 250 А, с предохранителями ППН-35, на номинальный ток плавкой вставки 200 А, климатического исполнения УХЛ 3:

«ПВР-35-11-20 УХЛ3, на 200 А, ТУ3424-008-05755766-98»