Структура идентификационного обозначения

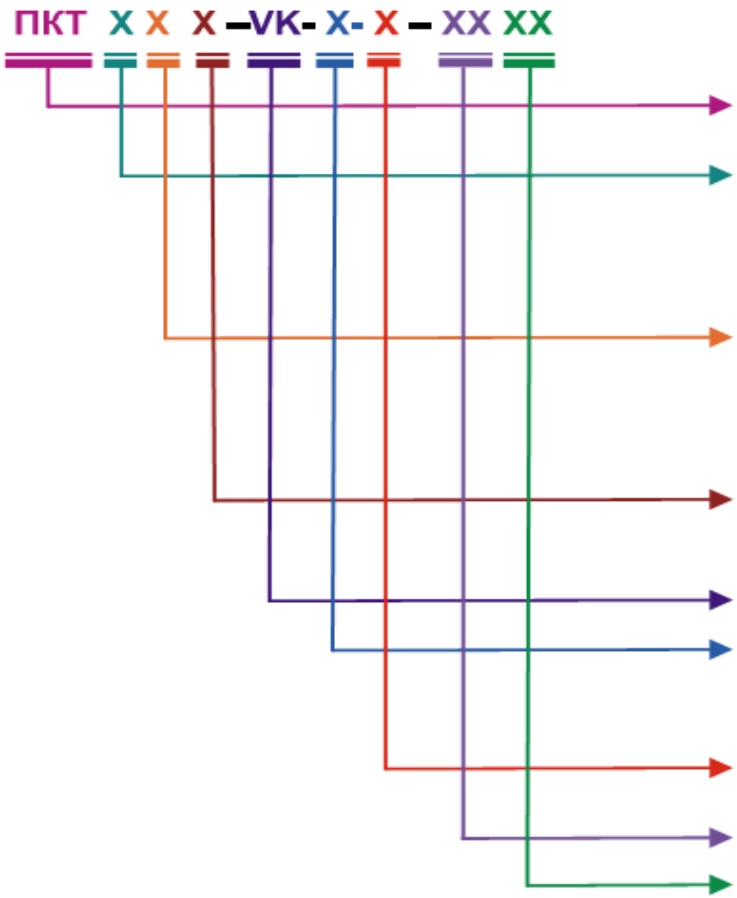

предохранитель для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий
конструктивное исполнение:
1 – однополюсный,
3 – трехполюсный,
X – обозначение патрона
наличие ударного устройства:
0 – без ударного устройства или маркировка трех различных сил ударной иглы: C – (с силой 50 Н), D – (с силой 80 Н), E – (с силой 120 Н);
материал опорных изоляторов или наличие основания:
Ф – фарфоровый; П – полимерный;
X – отсутствие основания
тип патрона по МЭК
номинальное напряжение соответствует наибольшему рабочему напряжению предохранителя кВ:
6/7,2; 10/12; 20/24; 35/40,5;
номинальный ток предохранителя, А;
6; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160
номинальный ток отключения: 50; 25 кА;
климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: У1, У3.

Комплектность

В комплект поставки высоковольтного предохранителя входят:

- патрон;
- основание;
- эксплуатационные документы: паспорт ГЖКИ.674342.014 ПС и руководство по эксплуатации ГЖКИ.674342.014 РЭ – по одному экземпляру на партию предохранителей одного типоисполнения, отправляемых в один адрес.